


1. 基本的性能


- (1) 専用線は官署毎に独立とする。
- (2) セキュリティーを確保する回線は「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を満足すること。
- (3) 各官署毎に MDF 等を設け必要回線を全て設ける。
- (4) 電話系は【添付資料 4-13】構内交換機要件による。

2. 技術的事項（敷地外からの系統）


- (1) 敷地外より通信インフラ会社各専用線から MDF 等の系統は次による。

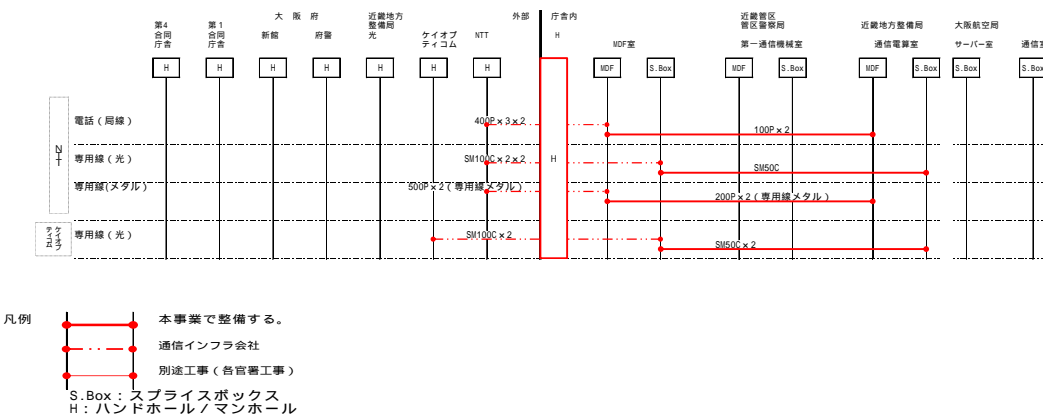


- (2) 敷地外より大阪航空局専用線から各 MDF 等の系統は次による。

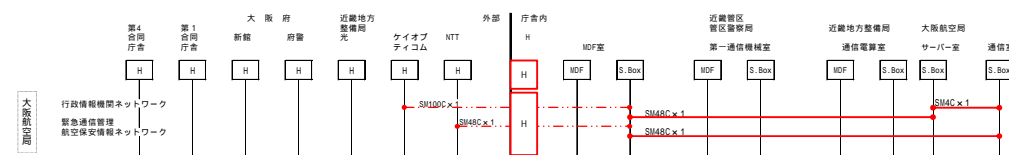

注) 通信系インフラ会社の回線を利用し占有使用している。

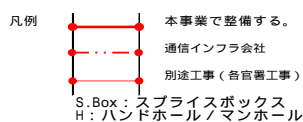


( 3 ) 敷地外より近畿地方整備局専用線からMDF等の系統は次による。

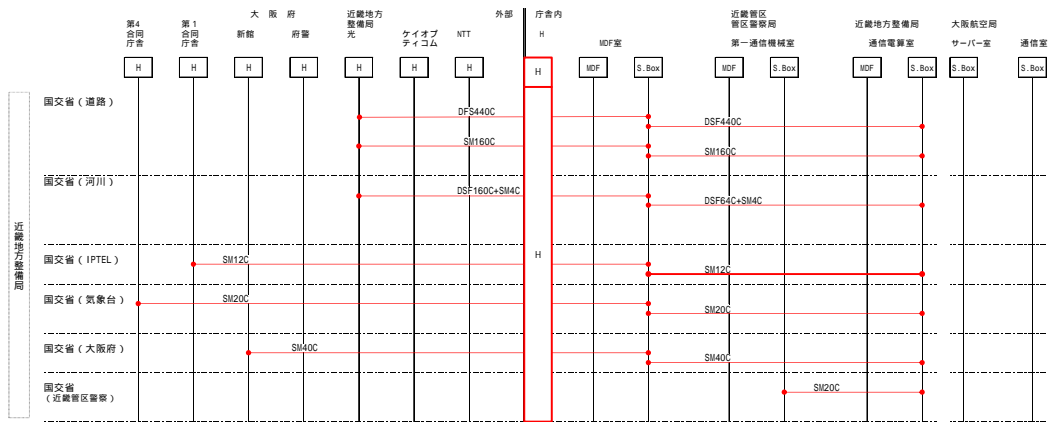

凡例  
  
 S.Box : スプライスボックス  
 H : ハンドホール/マンホール

( 4 ) 敷地外より近畿管区警察局専用線からMDF等の系統は次による。

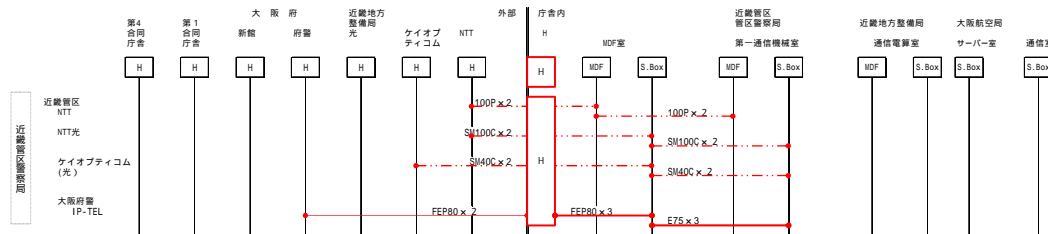

注) 通信系インフラ会社の回線を利用し占有使用している。

凡例  
  
 S.Box : スプライスボックス  
 H : ハンドホール/マンホール

( 5 ) 敷地外より上記 ( 1 ) ~ ( 4 ) 以外の各官署専用線は入札参加者に提示する。


3 . 技術的事項 ( 庁舎内 )

a ) 共通事項

- ( 1 ) 国が別途整備する通信系工事の電源工事は本事業で整備する。
- ( 2 ) 上記通信機器類を E P S 等に設置スペースに対応する。
- ( 3 ) 上記通信機器類の熱処理に対応する。
- ( 4 ) 各官署毎通信系統図を参考に必要な配管又はケーブルラックを整備する。
- ( 5 ) 上記通信機器のうち行政 L A N は本事業で整備する。


b ) 各官署通信系系統図

- ( 1 ) 近畿地方整備局防災系・画像系 L A N イメージは次による。

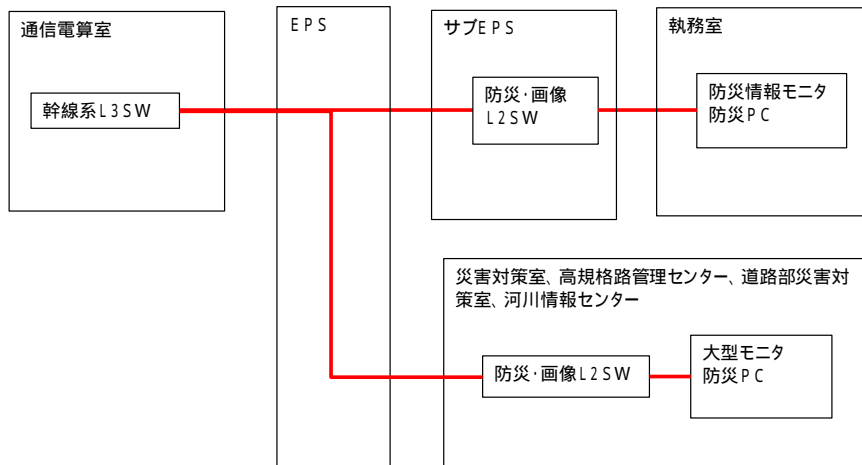


注 ) a . 基幹系から各 L 2 S W 間は光ケーブル・専用線・ L A N 配線に対応する。

- ( 2 ) 近畿地方整備局行政 L A N 系イメージは次による。

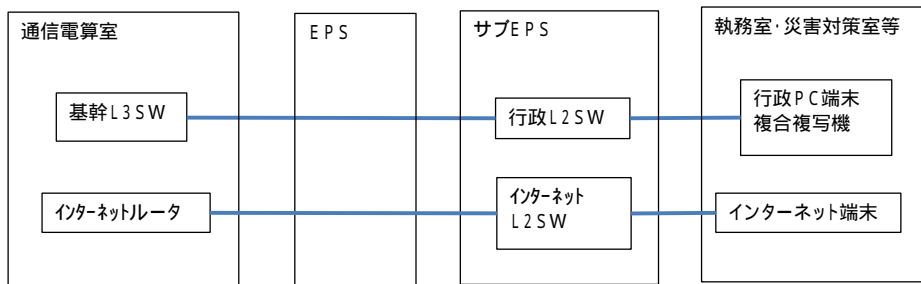


- 注) a. 通信電算室より各室に必要な回線をスター配線する。  
 b. 基幹 L 3 S W、L 2 S Wは別途工事とする。

( 3 ) 近畿地方整備局パラボラアンテナイメージは次による。

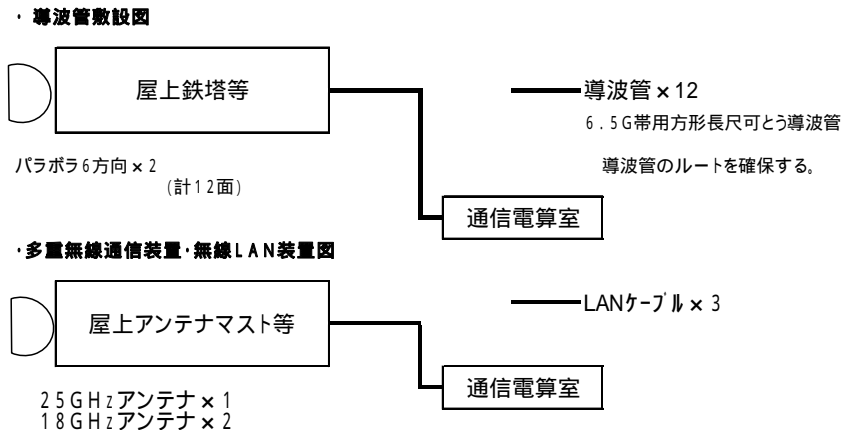


- 注) a. 導波管及びケーブルは想定サイズを示す。  
 b. 各アンテナと通信電算室間は【参考資料 4-5】アンテナリスト等による。

( 4 ) 近畿管区警察局機器搭載スペース ( 機器搭載箱 ) のイメージは次による。

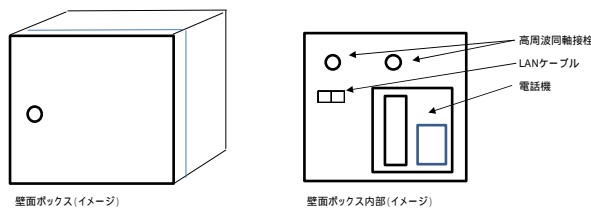


- 注) a. 電話機及びLANは本事業で整備する。( 機器搭載箱内部に設置 )  
 b. 同軸接線はN形 2 口が取付け可能なスペースに対応する。

( 5 ) 近畿管区警察局通信線系イメージは次による。

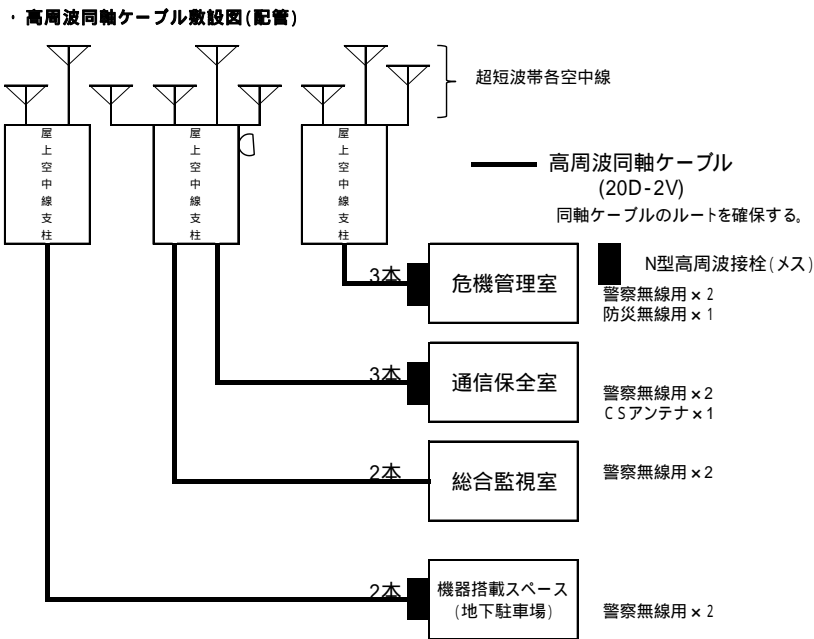


- 注) a. 同軸ケーブルは想定サイズを示す。  
 b. 各アンテナと危機管理室等は同軸ケーブル  
 c. 執務室側はO A床からの取り出しに対応する。  
 c. 機器搭載スペース(機器搭載箱)は別途工事とする。

( 6 ) 近畿管区警察局パラボラアンテナ系イメージは次による。

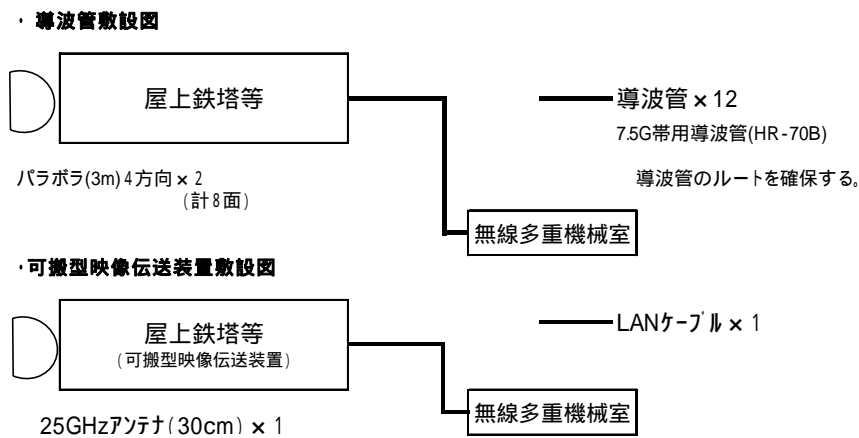

- 注) a. 導波管、LANケーブルは想定サイズを示す。  
 b. 各アンテナと無線多重機械室間は【参考資料 4-5】アンテナリスト等による。


( 7 ) 近畿管区警察局行政 LAN 及び構内線のイメージは次による。

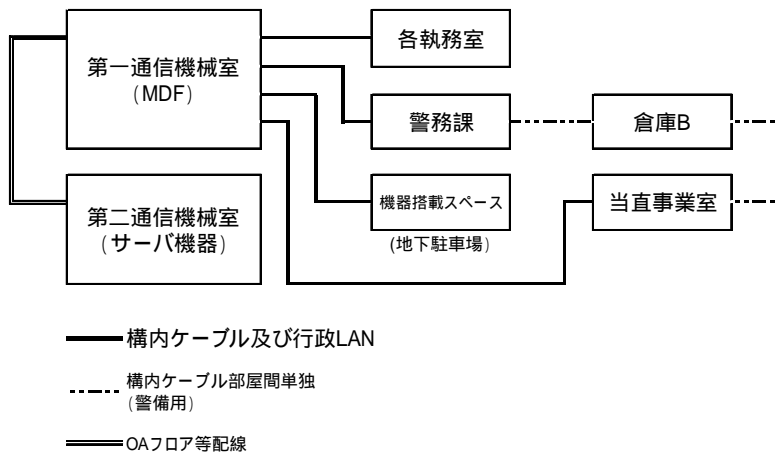

注) a . 第一通信機械室のMDFより各室に必要回線をスター配線する。


b . 警務課-倉庫B-当直事業室間は警報用配管に対応する。

( 8 ) 近畿公安調査局専用線及び行政 ALN イメージは次による。

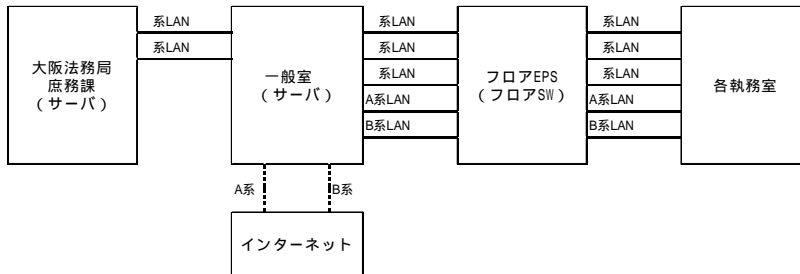


注) a . サーバ類、フロア SW は別途工事とする。

( 9 ) 大阪法務局法人系、不動産系専用線イメージは次による。

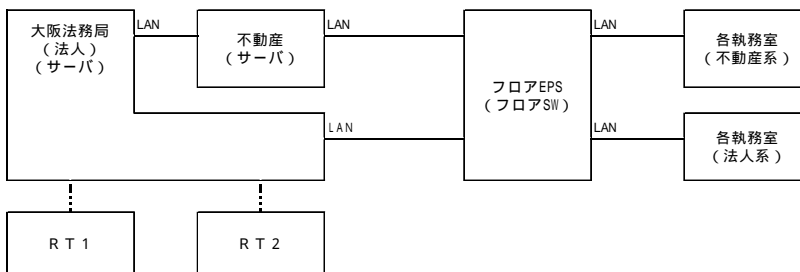

注) a . サーバ類、フロア SW は別途工事とする。


( 1 0 ) 大阪法務局行政 L A N 系専用線イメージは次による。

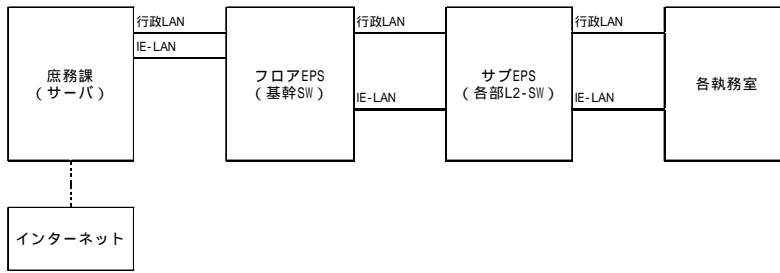

注) a . 各室に必要回線をスター配線する。


b . サーバ類、フロア SW は別途工事とする。

( 1 1 ) 大阪航空局緊急通報管理装置系イメージは次による。

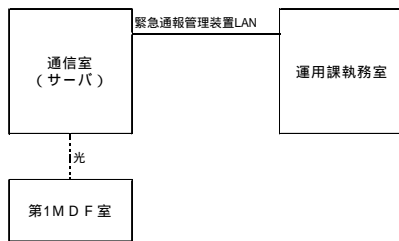


注) a . サーバ類、スイッチ類は別途工事とする。

( 1 2 ) 大阪航空局航空保安情報ネットワーク系イメージは次による。

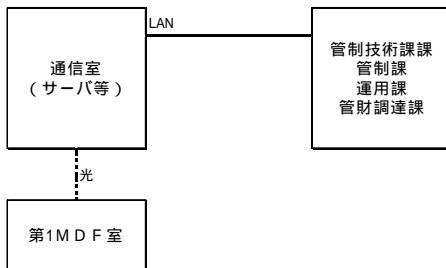


注) a . サーバ類、スイッチ類は別途工事とする。

( 1 3 ) 大阪航空局行政情報基盤システム用ネットワーク系イメージは次による。

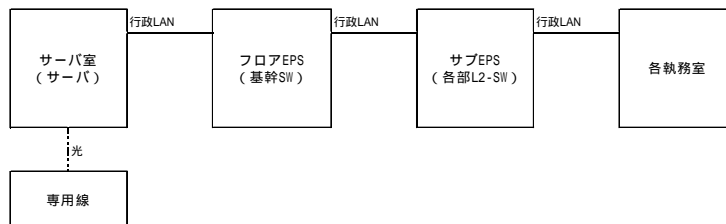

- 注) a . サーバ室より各室に必要回線をスター配線する。  
b . 基幹SW、各部L2 - SWは別途工事とする。

( 1 4 ) 近畿管区行政評価局総務省ネットワーク系イメージは次による。

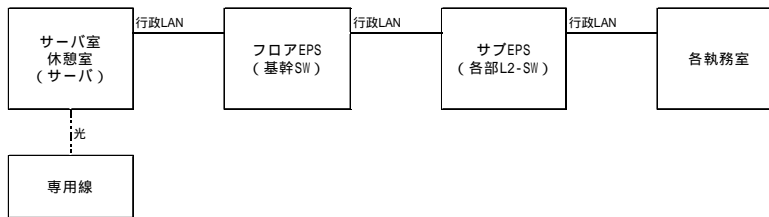

- 注) a . サーバ室より各室に必要回線をスター配線する。  
b . 基幹SW、各部L2 - SWは別途工事とする。