




・ 濁水による由良川の塩水遡上に伴い上水の取水が困難となったため、舞鶴市からの要請を受け、緊急的に排水ポンプ車1台を派遣し、上流側より河川水を取水しポンプにより上水取水口へと送水しています。  
(8月7日15時時点支援継続中)

- 派遣日 : 令和7年8月5日(火)～
- 派遣場所 : 舞鶴市 (由良川水系由良川 有路取水口)  
[京都府福知山市大江町二箇上地先]
- 派遣機械 : 排水ポンプ車 1台

### ○対応状況

- 8月5日12時15分 舞鶴市から要請
- 8月5日13時30分 排水ポンプ車出動
- 8月5日17時20分～ ポンプ送水開始
- 8月6日18時00分 塩分濃度低下により  
ポンプ送水一時停止

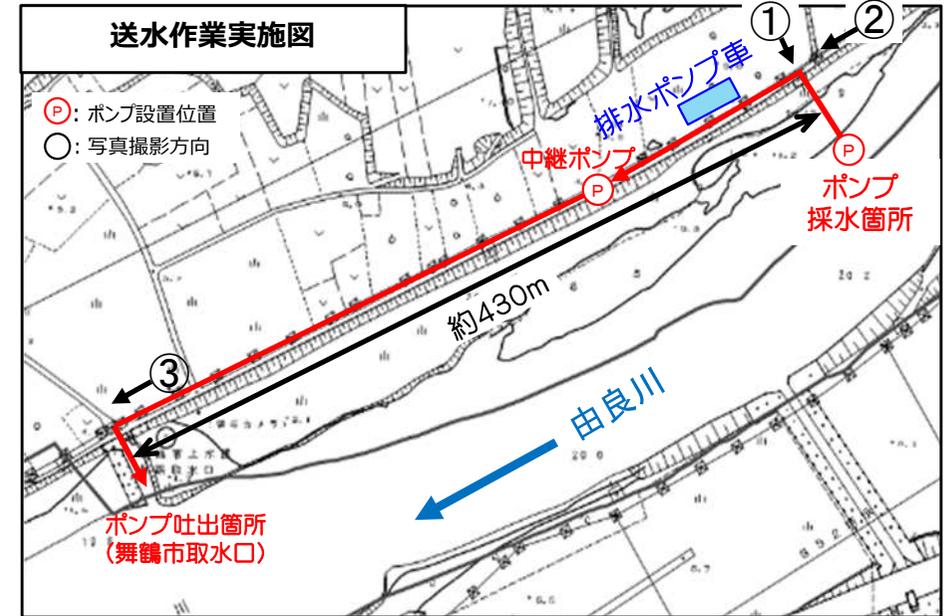

・ 約430m上流の塩分濃度の低い箇所にもポンプ2台を設置し、上水取水口へ送水。

