

令和2年1月21日16時15分
資料配布 淀川水質汚濁防止連絡協議会

よどがわ かつらがわ かつらがわ う がんりゆういき げ すいどうらくさいじょう か よどおおしも づちょう
淀川水系 桂川の 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター(京都府京都市伏見区淀大下津町
地先)の放流水において六価クロムが一時的に検出されました。

～現時点で影響報告はありません～

かつらがわ う がんりゆういき げ すいどうらくさいじょう か
1月15日及び16日に 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター放流水において排水基準値
を超えた六価クロムが一時的に検出されましたが、現時点で影響報告はありません。

- よどがわ かつらがわ かつらがわ う がんりゆういき げ すいどうらくさいじょう か
- 昨日、1月20日に淀川水系 桂川の 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター放流水にお
いて六価クロムが一時的に検出されたことが水質検査結果により判明しました。
 - 1月14日の放流水の水質分析結果が16日の夕方に判明し、六価クロム0.18mg/ℓを検出
(排水基準内)しました。15日以降の放流水を分析したところ、20日に、15日及び16日分
で六価クロム1.1mg/ℓ(排水基準値0.25mg/ℓ)を検出したことが判明しました。
 - 17日分は排水基準値内、18日以降は不検出であることを確認しました。
 - 原因・排出源は不明ですが、特定に向けた調査を進めています。
 - 本日、京都府建設交通部水環境対策課から淀川河川事務所へ上記内容の連絡がありま
した。
 - 淀川水質汚濁防止連絡協議会を通じて関係機関には連絡済みです。
 - 魚類等の斃死は確認されていません。
 - 現時点で利水者からの影響報告はありません。なお、下流で取水している水道事業者か
らは水道水源の水質環境基準以下であったと報告を受けております。
 - 特段の状況変化がない限り、これで終報とします。

<取扱い> _____

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ

<問合せ先>

(本事故に関する問合せ) やすだ まさひろ
京都府 建設交通部 水環境対策課長 安田 将広 TEL075-414-5200

(情報等に関する問い合わせ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会通報連絡センター くさか しんじ
近畿地方整備局 淀川河川事務所 河川環境課長 日下 慎二
TEL072-843-2861(代表)

(水濁協に関する問い合わせ先)
淀川水質汚濁防止連絡協議会事務局 なかじま りょう
近畿地方整備局 河川部 河川環境課 地域連携係長 中島 遼
TEL06-6942-0608



六価クロム検出箇所

京都府伏見区淀大下津町付近

(洛西浄化センター)




桂川

宇治川

木津川


淀川



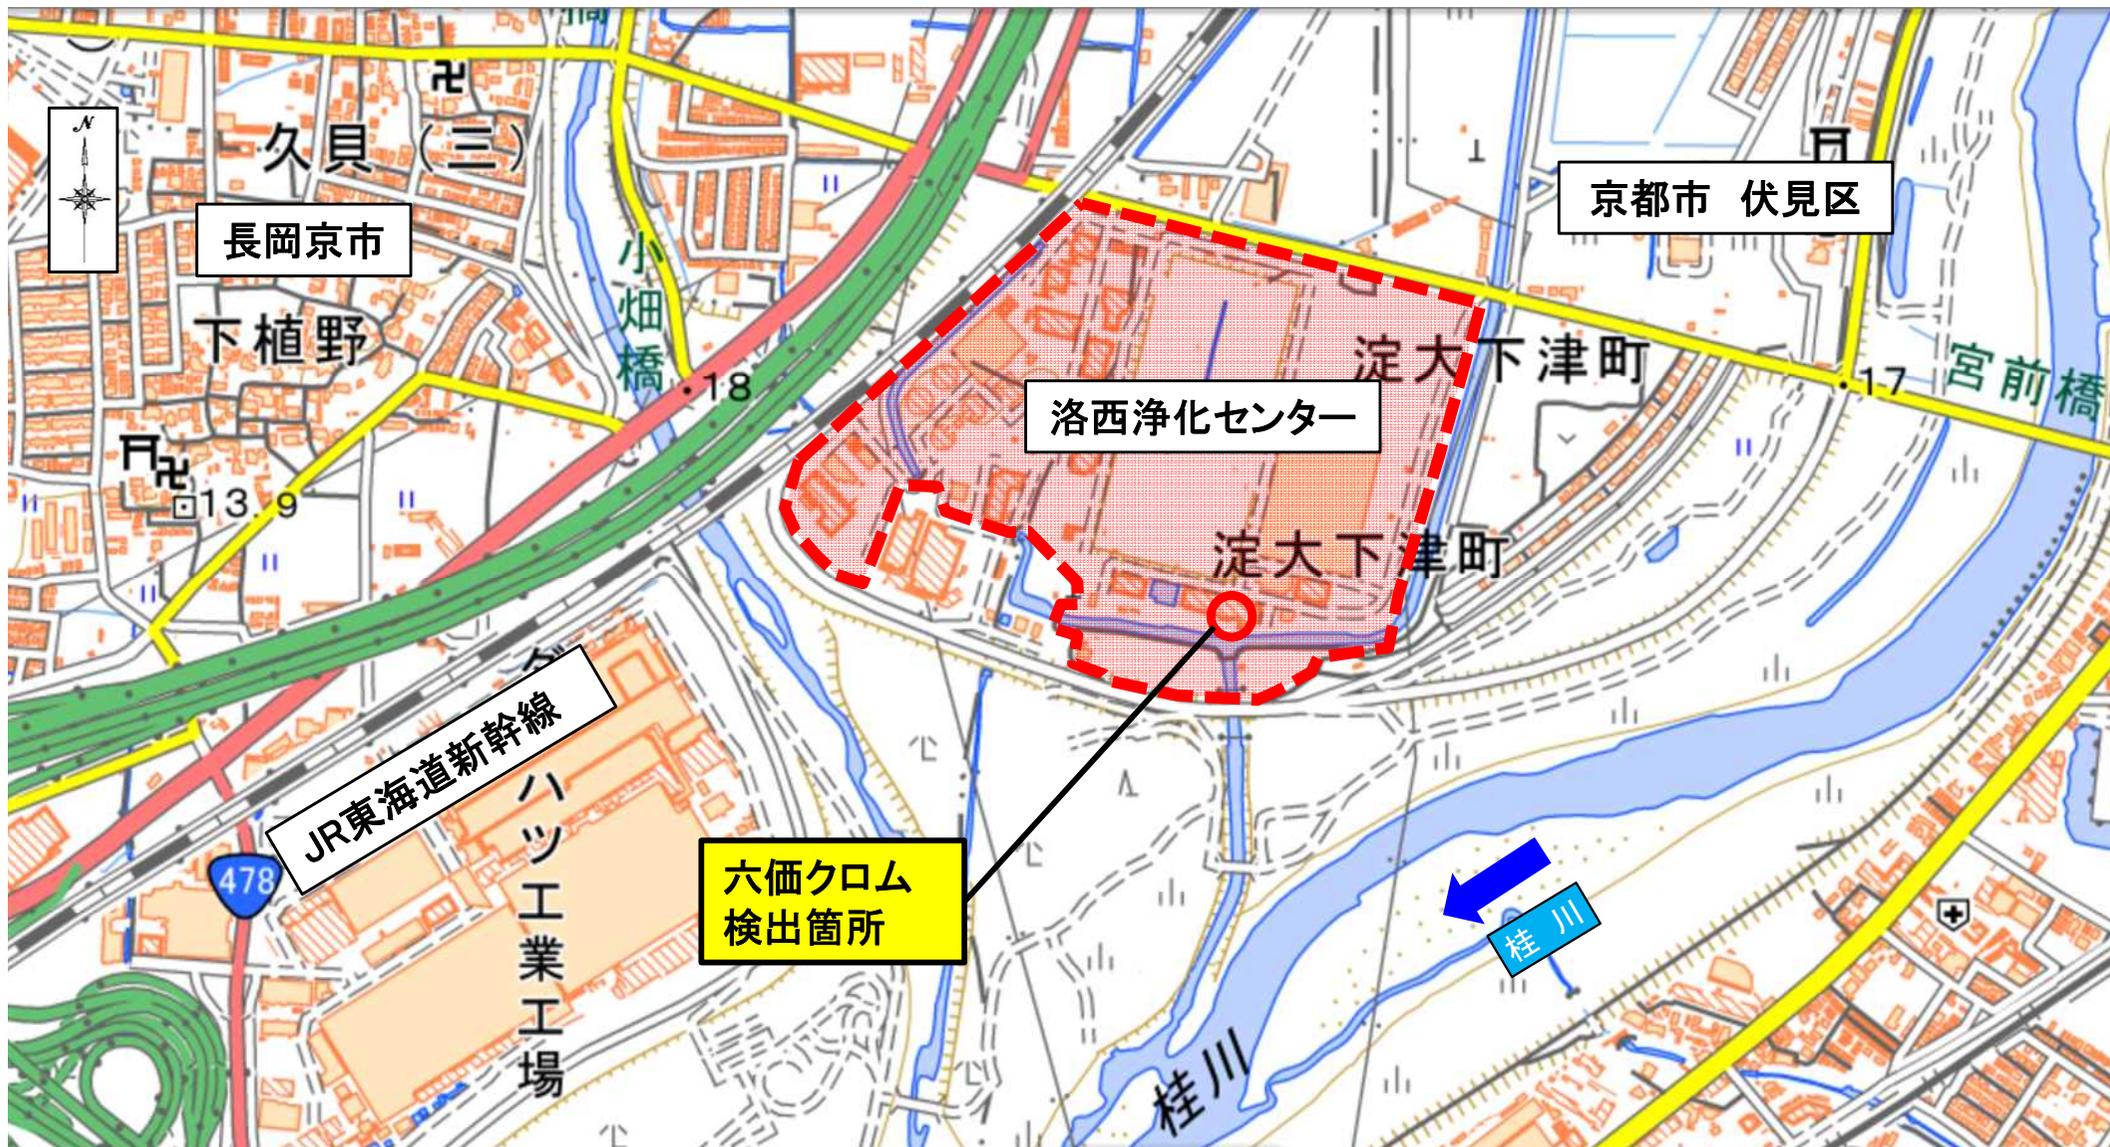

← :流下方向

桂川右岸流域下水道計画概要図

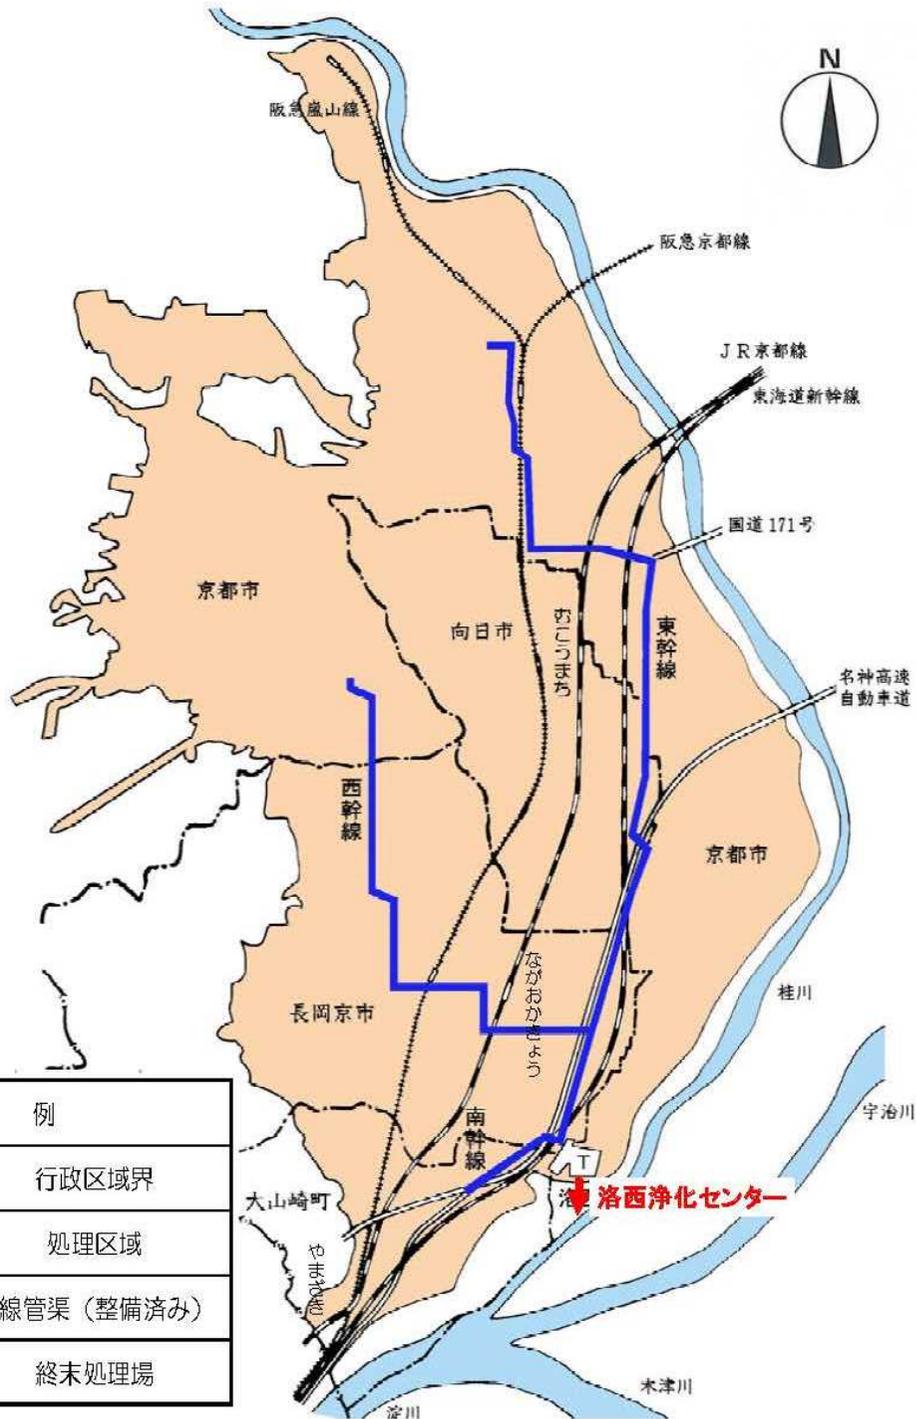

凡例	
	行政区境界
	処理区域
	幹線管渠 (整備済み)
	終末処理場

